



ВСЕСОЮЗНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТОТЕХНИКИ  
(ООО «ВНИАС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

e-mail: info@vnils.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИЛС"

  
Тришин А.И.

20 Июня 2024 г.



Протокол испытаний № 05\2006-24

Измерение основных светотехнических и электрических характеристик

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только  
к испытанному образцу

Любое изменение данных, полное или частичное копирование  
протокола испытаний запрещено

2024 г.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

## 1. Изделие

Заявитель:	ООО "ГАУСС ЛАЙТИНГ", 121354 г.Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 6, п.8
Наименование:	Св-к светодиодный Gauss IP20 595*595*19мм 48W 4500lm 4000К офис. призм. р
Торговая марка:	Gauss
Артикул:	842123245
Потребляемая мощность:	48Вт
КЦТ:	4000К
Световой поток:	
Вн. № образца:	

### 1.1 Фотографии образца



## 2. Место проведения испытаний

Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники (ООО "ВНИЛС")  
121309, г. Москва, проезд Физкультурный, д.2, стр 1  
e-mail: info@vnils.ru

## 3. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды:	25±2°C
Влажность:	65±10%
Стабилизированное напряжение питания:	230В
Атмосферное давление:	101кПа ±3%
Частота сети:	50Гц
Время наработки образца:	≥60 минут

## 4. Цель проведения испытаний

Проведение светотехнических испытаний, а также снятие основных фотометрических и электрических показателей

## 5. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 54350-2015 - Светотехнические требования и методы испытаний  
ГОСТ 23198-94 - Методы измерения спектральных и цветовых характеристик



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

## 6. Испытательное оборудование

Наименование	Тип СИ (ИО)	Серийный номер
Гониофотометр	GO-R5000	G108492CO1321112
Спектрорадиометр	HAAS-2000	G108544CM5321117
Цифровой измеритель мощности	PF2010	G103508TM5321119
Источник питания переменного тока с ШИМ	DPS1010	Y119885CM5331138
Источник питания постоянного тока	WY305	G115986CJ6331118
Люксметр + Пульсметр + Яркометр	ТКА-ПКМ (09)	09884

## 7. Результаты испытаний

Параметр	Значение
Световой поток, <b>лм</b>	4865.0
Сила света (Макс), <b>кд</b>	1817
Эффективность, <b>лм/Вт</b>	102.22
Потребляемая мощность, <b>Вт</b>	47.59
Коэффициент мощности	0.9390
Сила тока, <b>А</b>	0.2081
Коэффициент пульсации	0.2
Потребляемая мощность (реактивная), <b>ВАр</b>	17.8
Потребляемая мощность (полная), <b>ВА</b>	48.0
Угол рассеивания, <b>°</b>	107.8
Индекс цветопередачи	80.5
Коррелированная цветовая температура, <b>К</b>	4101


## 8. Приложения

Параметр	Приложение
Кривые распределения силы света	1
Спектрограмма	2
Конусная диаграмма освещённости	3
Коэфф. использования светильников	4



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

### Приложение 1

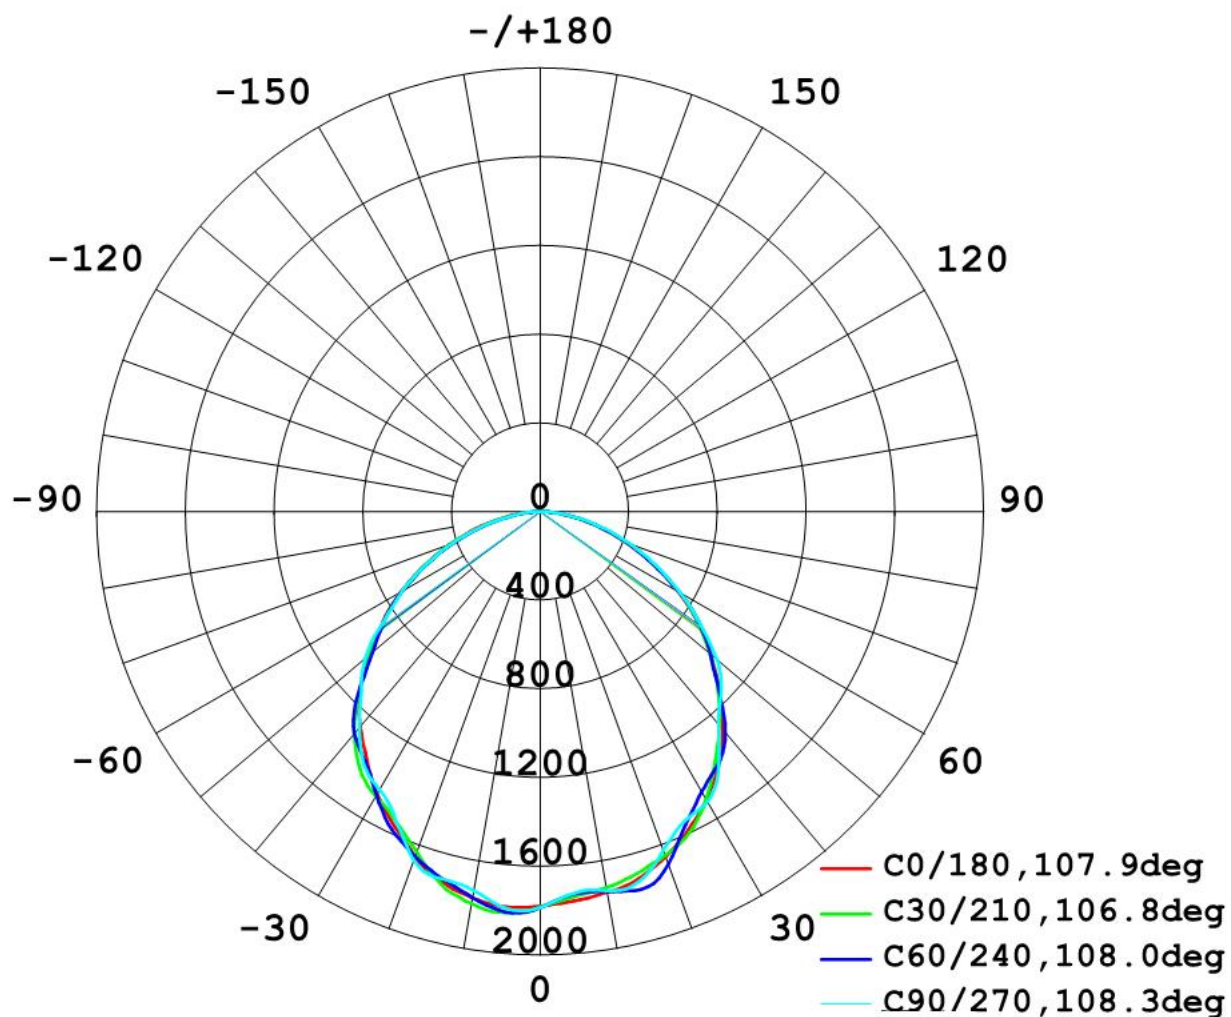

Инженер-метролог

Старцева Е.А.



Главный инженер-метролог

Лаухин С.Н.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

### Приложение 2

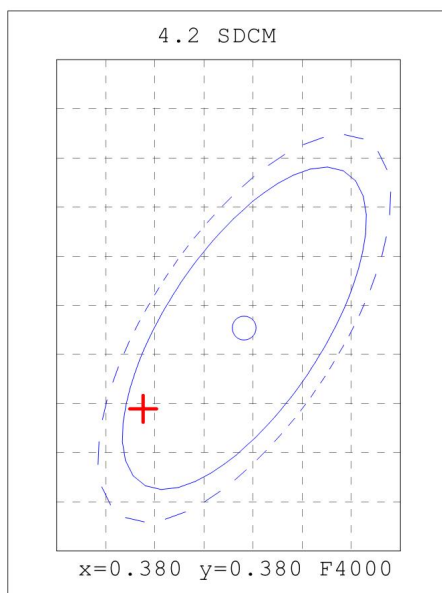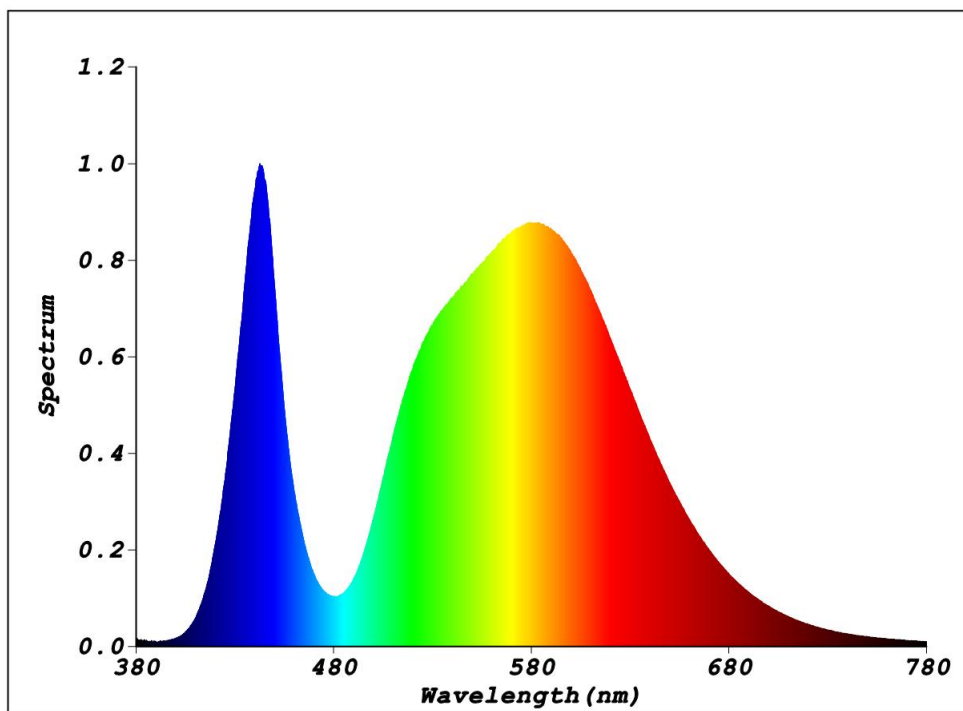

Инженер-метролог

Старцева Е.А.


Главный инженер-метролог

Лаухин С.Н.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

### Приложение 3

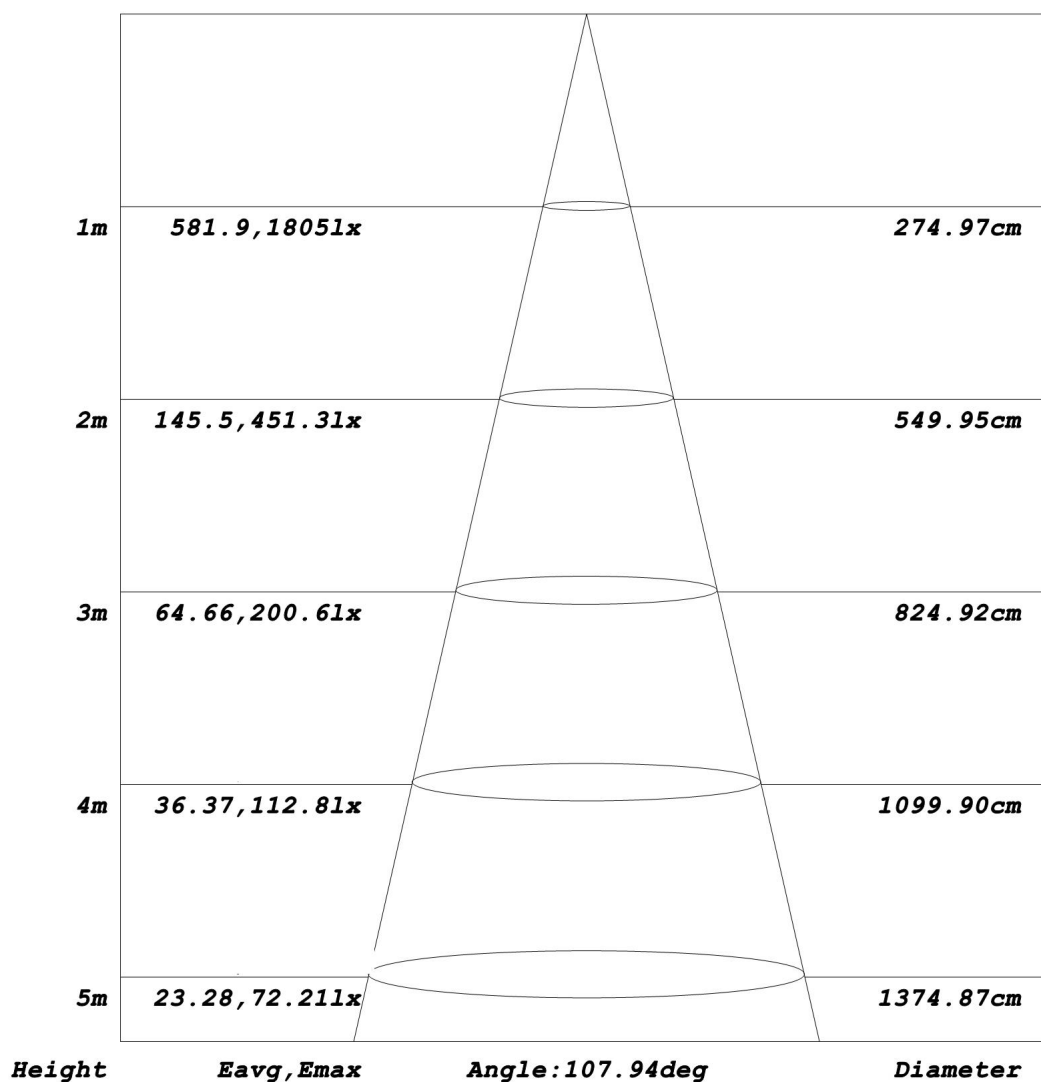

Инженер-метролог

Старцева Е.А.

Главный инженер-метролог

Лаухин С.Н.



(ООО «ВНИЛС»)  
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

### Приложение 4

REFLECTANCE										
<i>Ceiling</i>	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
<i>Walls</i>	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
<i>Working plane</i>	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
<b>ROOM INDEX</b>	<b>UTILIZATION FACTORS (PERCENT) <math>k(RI) \times RCR = 5</math></b>									
<i>k = 0.60</i>	58	47	40	58	47	40	56	46	40	33
<i>0.80</i>	68	57	50	67	57	50	66	56	49	42
<i>1.00</i>	77	66	59	76	65	59	73	67	58	51
<i>1.25</i>	84	74	67	83	73	66	80	72	65	58
<i>1.50</i>	89	79	72	87	78	72	84	77	71	63
<i>2.00</i>	96	87	81	94	86	80	90	84	79	71
<i>2.50</i>	99	92	86	97	91	85	94	88	83	75
<i>3.00</i>	103	96	91	101	95	90	97	92	87	79
<i>4.00</i>	107	101	97	104	99	95	100	96	93	84
<i>5.00</i>	109	104	100	107	102	99	102	99	96	87
<b>ROOM INDEX</b>	<b>UF (total)</b>									<b>Direct</b>
<b>According to DIN EN 13032-2 2004</b>						<b>Suspended</b>		<b>SHRNOM = 1.25</b>		

Инженер-метролог

Старцева Е.А.

Главный инженер-метролог

Лаухин С.Н.