

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****обособленного подразделения ООО ТПК «Вартон» — НПК «Вартон»**

301831, г. Богородицк, р-н Богородицкий, ул. 30 лет Победы, д. 1, корп. А

**Протокол****№ 3-1408-25****от 23.09.2025****УТВЕРЖДАЮ****Руководитель ИЛ**

Тришин А. И.

**Ответственные исполнители:**

Лаухин С. Н.


Морозов А. Е.

**1. Образец испытаний: Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 4200lm 4000K IP40 595\*595\*50мм опал LED 1/1**

Табл. 3. Светотехнические и электрические параметры при сетевом напряжении 230 В, заявленные в эксплуатационной документации и измеренные значения

<b>Параметр</b>	<b>Заявленное значение</b>	<b>Измеренное значение</b>	<b>Соответствие</b>
Световой поток лм	4200	4142.9	----
Сила света максимальная кд	-----	1527	----
КЦТ, К	4000	4021	C
CRI (Ra)	90-100	92.2	C
Мощность: полная, ВА / потребляемая Вт / реактивная Вар	----	35.7 / 34.7 / 8.1	C
Потребляемый ток, А	-----	0.1549	---
Коэффициент мощности	0.95	0.9739	C
Св. отдача, лм/Вт	120	119.3	-----
Коэффициент пульсации, %	<5	0	C

Форма КСС, спектр, цветовые координаты

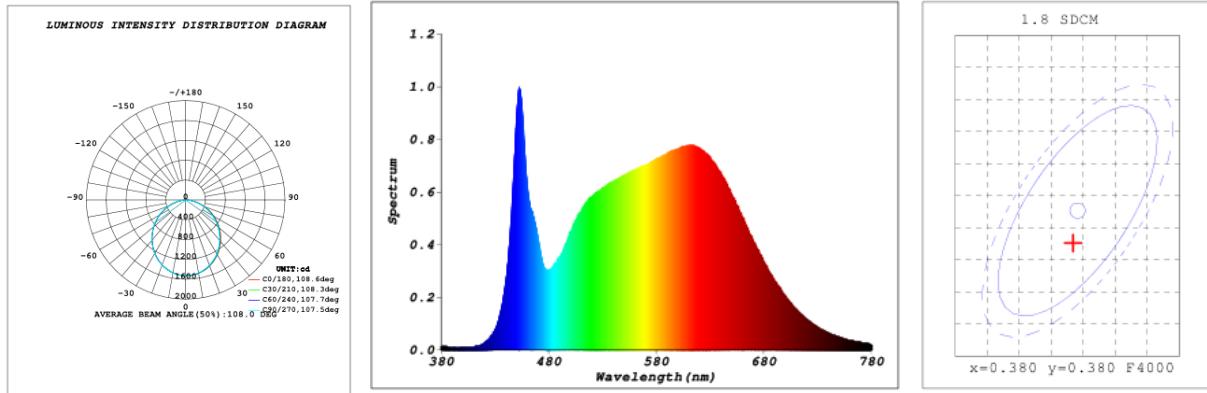

## 2. Место проведения испытаний:

Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники (ООО «ВНИЛС»),  
г. Богословск, ул. 30 лет Победы, д.1

## 3. Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды:  $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$

Влажность:  $(65 \pm 10)\%$

Стабилизированное напряжение питания: 220 В

Атмосферное давление:  $101\text{kPa} \pm 3\%$

Частота сети: 50 Гц

Время наработки образца перед измерением светового потока: не менее 60 минут

## 4. Применяемые приборы и оборудование

Наименование	Тип СИ (ИО)	Серийный номер
Гониофотометр	GO-R5000	G108492CO1321112
Спектрорадиометр	HAAS-2000	G108544CM5321117
Цифровой измеритель мощности	PF2010	G103508TM5321119
Источник питания переменного тока с ШИМ	DPS1010	Y119885CM5331138
Источник питания постоянного тока	WY305	G115986CJ6331118
Люксметр + Пульсметр + Яркометр	ТКА-ПМК-09 еЛайт 03	09582 03197-21

## 5. Ссылочные нормативные документы

ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 55841-2013 Светильники. Определение кодов ИК по МЭК 62262

ГОСТ 23198-94 Лампы электрические Методы измерения спектральных и цветовых характеристик

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД ИР)

ГОСТ Р 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания

СТБ МЭК 61000-4-5:2006 Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)