

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

обособленного подразделения ООО ТПК «Вартон» — НПК «Вартон»

301831, г. Богородицк, р-н Богородицкий, ул. 30 лет Победы, д. 1, корп. А

Протокол
№ 8-1408-25
от 23.09.2025

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Тришин А. И.

Ответственные исполнители:

Лаухин С. Н.

Морозов А. Е.




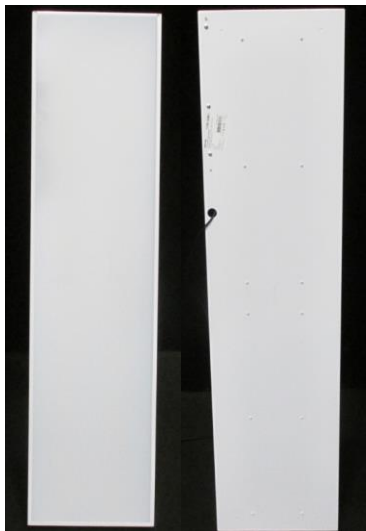
1. Образец испытаний : Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 3850lm 4000K IP40 1195*295*50мм опал LED 1/1,

Табл. 3. Светотехнические и электрические параметры при сетевом напряжении 230 В, заявленные в эксплуатационной документации и измеренные значения

Параметр	Заявленное значение	Измеренное значение	Соответствие
Световой поток лм	3850	4138.7	С
Сила света максимальная кд	-----	1501	----
КЦТ, К	4000	4005	С
CRI (Ra)	90-100	91.9	С
Мощность: полная, ВА / потребляемая Вт / реактивная Вар	----	35.4 / 34.5 / 8.0	С
Потребляемый ток, А	-----	0.1540	---
Коэффициент мощности	0.95	0.9739	С
Св. отдача, лм/Вт	110	120.0	С
Коэффициент пульсации, %	<5	0	С

Форма КСС, спектр, цветовые координаты

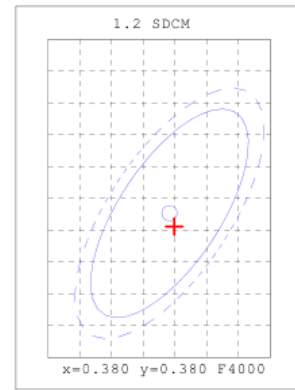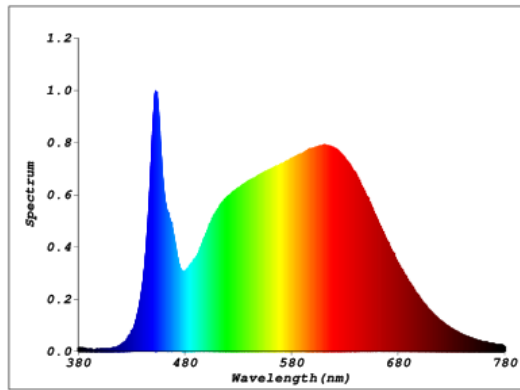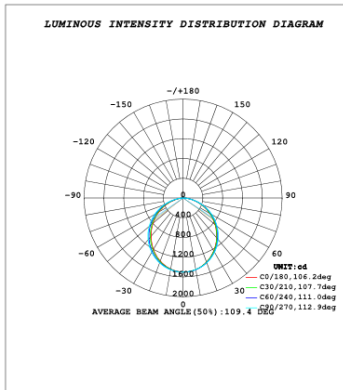

1. Место проведения испытаний:

Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники (ООО «ВНИЛС»),
г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д.1

2. Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды: $(25 \pm 2) ^\circ \text{C}$
 Влажность: $(65 \pm 10) \%$
 Стабилизированное напряжение питания: 220 В
 Атмосферное давление: $101\text{кПа} \pm 3\%$
 Частота сети: 50 Гц
 Время наработки образца перед измерением светового потока: не менее 60 минут

3. Применяемые приборы и оборудование

Наименование	Тип СИ (ИО)	Серийный номер
Гониофотометр	GO-R5000	G108492CO1321112
Спектрорадиометр	HAAS-2000	G108544CM5321117
Цифровой измеритель мощности	PF2010	G103508TM5321119
Источник питания переменного тока с ШИМ	DPS1010	Y119885CM5331138
Источник питания постоянного тока	WY305	G115986CJ6331118
Люксметр + Пульсметр + Яркометр	ТКА-ПМК-09 eЛайт 03	09582 03197-21

4. Ссылочные нормативные документы

ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
 ГОСТ Р 55841-2013 Светильники. Определение кодов ИК по МЭК 62262
 ГОСТ 23198-94 Лампы электрические Методы измерения спектральных и цветовых характеристик
 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)
 ГОСТ Р 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания
 СТБ МЭК 61000-4-5:2006 Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии
 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
 ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники Часть 1. Общие требования и методы испытаний
 ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)